


Сведения о технологических нарушениях в сетях АО «Вишневогорский ГОК»

за 2017 год

№ п/п	Место инцидента	Дата и время	Причина инцидента	Продолжительность простоя, часов	Мероприятия по устранению
1.	Сработала защита ячейки № 4 ЗРУ- 10 кВ ГПП-3	15.04.2017 07:07	Разрушение ВВ изолятора на разъединителе 10 кВ ТП «Лесничество»	33 ч. 23 мин.	Устранил ОАО «МРСК Урала»
2.	Сработала защита ячейки № 27 ЗРУ- 6 кВ ГПП-2	22.05.2017 11:26	Несанкционированная вырубка леса	2 ч. 54 мин.	Устранил Потребитель
3.	Сработала защита ячейки № 27 ЗРУ- 6 кВ ГПП-2	07.07.2017 17:25	Аварийное отключение с подстанции. Упал провод	1ч. 18 мин.	Устранил ОАО «МРСК Урала»
4.	Сработала защита ячейки № 21 ЗРУ- 10 кВ ГПП-1	26.10.2017 10:03	Пробой кабеля КЛ-10 кВ	11 ч. 27 мин.	Устранил ОАО «Трансэнерго»
5.	Сработала защита ячейки № 29 ЗРУ- 10 кВ ГПП-3	05.12.2017 09:19	На разъединитель в ТП попала птица	3 мин.	Устранил ОАО «МРСК Урала»

Техническое состояние сетей АО «Вишневогорский ГОК» удовлетворительное.

Главный энергетик

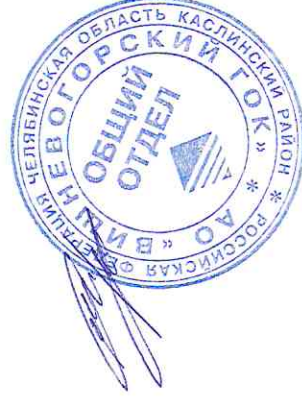

Черкасов М.В.